



소각로, 하수처리장치 조작종사자 - 상하수 처리시설 유지, 보수1



주요 위험 요인



떨어짐(추락)



- 침전조, 폭기조 등 개구부로 떨어짐



떨어짐(추락)



- 안전조치가 미흡한 상태에서 설비 점검차 승강 중 떨어짐



넘어짐(추락)




- 바닥청소 미흡으로 기름 등 이물질에 의한 미끄러짐



작업안전대책

떨어짐

- 개구부에 덮개 또는 안전난간 설치 등 추락방지조치 실시
- 추락위험장소에 출입금지 등 안내표지 설치

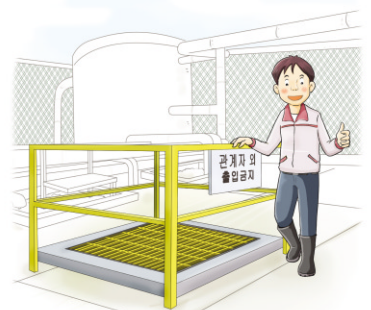

안전난간 및 추락방지조치 실시

떨어짐

- 2m 이상의 고소작업 시에는 비계 또는 안전사다리 설치 등 안전조치 실시 후 작업
- 고소작업시 안전대 착용

넘어짐

- 작업 전 통로바닥의 먼지, 물, 기름 등 제거
- 작업장 바닥 수시청소
- 미끄럼방지 신발 착용
- 동종 재해사례 전파 및 안전보건교육 실시



미끄럼방지 신발 착용



재해사례개요

하수처리장내 폭기조에서 삽으로 거품을 걷어내는 작업을 하던 중 폭기조 내부로 추락하여 익사한 재해임

조심하세요!

개구부에는 **안전난간대와 덮개**를 설치하여 주세요!

